




コンピュータリンク SIO ドライバ

| | | |
|---|----------------------|----|
| 1 | システム構成..... | 3 |
| 2 | 接続機器の選択..... | 7 |
| 3 | 通信設定例..... | 8 |
| 4 | 設定項目..... | 20 |
| 5 | 結線図..... | 26 |
| 6 | 使用可能デバイス..... | 38 |
| 7 | デバイスコードとアドレスコード..... | 47 |
| 8 | エラーメッセージ..... | 54 |

はじめに

本書は表示器と接続機器を接続する方法について説明します。

本書では接続方法を以下の順に説明します。

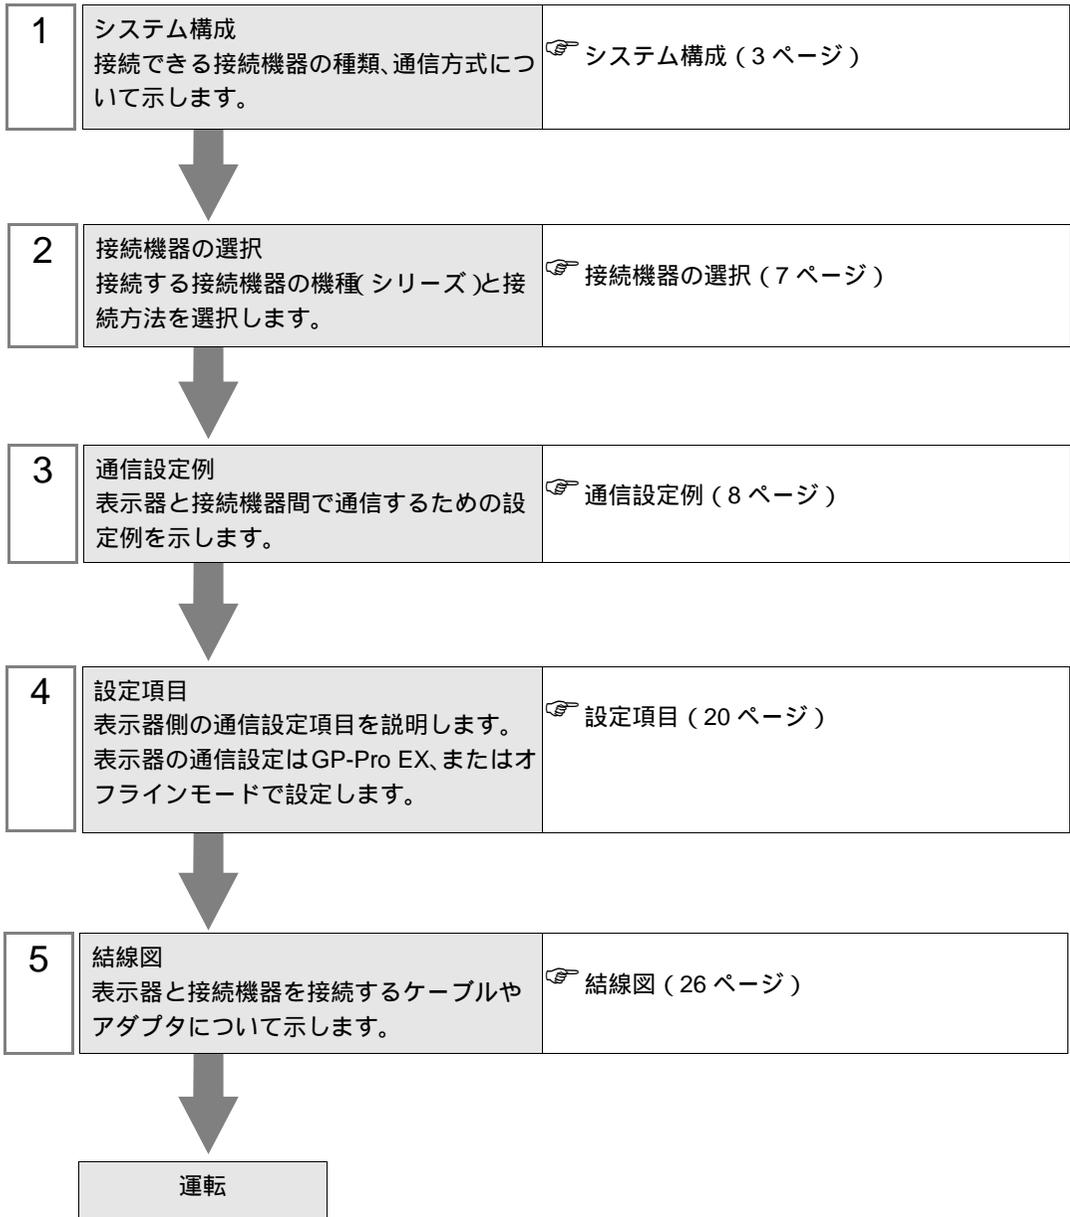

1 システム構成

東芝製接続機器と表示器を接続する場合のシステム構成を示します。

| シリーズ | CPU | | リンク I/F | 通信方式 | 設定例 | 結線図 | |
|------------|--------|--|--|---------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Tシリーズ | T2E | | CPU上のプログラマ用 RS232C ポート | RS232C | 設定例 1 (8 ページ) | 結線図 1 (26 ページ) | |
| | | | CM231E | RS422/485 (4 線式) | 設定例 2 (10 ページ) | 結線図 4 (33 ページ) | |
| | T2N | | 通信機能用 RS232C/RS485 ポート | RS232C | 設定例 3 (12 ページ) | 結線図 2 (27 ページ) | |
| | | | 通信機能用 RS232C/RS485 ポート | RS422/485 (4 線式) | 設定例 4 (14 ページ) | 結線図 3 (28 ページ) | |
| | T3/T3H | | CPU上のコンピュータリンク用 RS485 ポート | RS422/485 (4 線式) | 設定例 2 (10 ページ) | 結線図 3 (28 ページ) | |
| | S2T | PU662T | | CPU上のプログラマ用 RS232C ポート | RS232C | 設定例 1 (8 ページ) | 結線図 1 (26 ページ) |
| | | | | CPU上のコンピュータリンクポート端子台 | RS422/485 (4 線式) | 設定例 2 (10 ページ) | 結線図 4 (33 ページ) |
| | | PU672T | | CPU上のプログラマ用 RS232C ポート | RS232C | 設定例 1 (8 ページ) | 結線図 1 (26 ページ) |
| | | | | CPU上のコンピュータリンクポート端子台 | RS422/485 (4 線式) | 設定例 2 (10 ページ) | 結線図 4 (33 ページ) |
| | S2E | PU612E | | CPU上のプログラマ用 RS232C ポート | RS232C | 設定例 1 (8 ページ) | 結線図 1 (26 ページ) |
| | | | | CPU上のコンピュータリンクポート端子台 | RS422/485 (4 線式) | 設定例 2 (10 ページ) | 結線図 4 (33 ページ) |
| | Vシリーズ | Model 2000 | S2PU22A S2PU32A S2PU72A S2PU72D S2PU82 | CPU上のコンピュータリンク用 RS485 ポート | RS422/485 (4 線式) | 設定例 5 (16 ページ) | 結線図 4 (33 ページ) |
| Model 3000 | | S3PU45A S3PU55A S3PU55B S3PU65A | CPU上コンピュータリンク用 RS485 ポート | RS422/485 (4 線式) | 設定例 5 (16 ページ) | 結線図 3 (28 ページ) | |


| シリーズ | CPU | リンク I/F | 通信方式 | 設定例 | 結線図 |
|---------|--------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| EX シリーズ | EX2000 | CPU 上のコンピュータリンク 接続端子 | RS422/485 (4 線式) | 設定例 6 (18 ページ) | 結線図 4 (33 ページ) |

接続構成

- 1:1 接続



- 1:n 接続

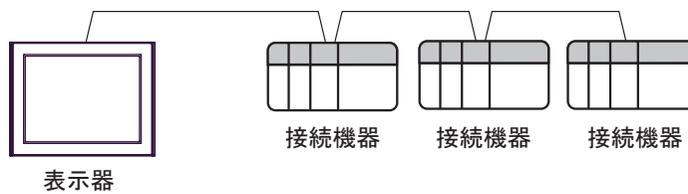

- 最大 16 台まで接続可能
- COM1、COM2 同時通信で最大 32 台まで接続可能

IPC の COM ポートについて

接続機器と IPC を接続する場合、使用できる COM ポートはシリーズと通信方式によって異なります。詳細は IPC のマニュアルを参照してください。

使用可能ポート

| シリーズ | 使用可能ポート | | |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | RS-232C | RS-422/485(4 線式) | RS-422/485(2 線式) |
| PS-2000B | COM1 ¹ 、COM2、 COM3 ¹ 、COM4 | - | - |
| PS-3650A、PS-3651A | COM1 ¹ | - | - |
| PS-3700A (Pentium®4-M) PS-3710A | COM1 ¹ 、COM2 ¹ 、 COM3 ² 、COM4 | COM3 ² | COM3 ² |
| PS-3711A | COM1 ¹ 、COM2 ² | COM2 ² | COM2 ² |

1 RI/5V を切替えることができます。IPC の切替えスイッチで切替えてください。

2 通信方式をディップスイッチで設定する必要があります。使用する通信方式に合わせて、以下のように設定してください。

ディップスイッチの設定：RS-232C

| ディップスイッチ | 設定値 | 設定内容 |
|----------|-----|-----------------------------|
| 1 | OFF | 予約 (常時 OFF) |
| 2 | OFF | 通信方式：RS-232C |
| 3 | OFF | |
| 4 | OFF | SD(TXD) の出力モード：常に出力 |
| 5 | OFF | SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし |
| 6 | OFF | RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし |
| 7 | OFF | SDA(TXA) と RDA(RXA) の短絡：しない |
| 8 | OFF | SDB(TXB) と RDB(RXB) の短絡：しない |
| 9 | OFF | RS(RTS) 自動制御モード：無効 |
| 10 | OFF | |

ディップスイッチの設定：RS-422/485（4線式）

| ディップスイッチ | 設定値 | 設定内容 |
|----------|-----|-----------------------------|
| 1 | OFF | 予約（常時 OFF） |
| 2 | ON | 通信方式：RS-422/485 |
| 3 | ON | |
| 4 | OFF | SD(TXD) の出力モード：常に出力 |
| 5 | OFF | SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし |
| 6 | OFF | RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし |
| 7 | OFF | SDA(TXA) と RDA(RXA) の短絡：しない |
| 8 | OFF | SDB(TXB) と RDB(RXB) の短絡：しない |
| 9 | OFF | RS(RTS) 自動制御モード：無効 |
| 10 | OFF | |

ディップスイッチの設定：RS-422/485（2線式）

| ディップスイッチ | 設定値 | 設定内容 |
|----------|-----|----------------------------|
| 1 | OFF | 予約（常時 OFF） |
| 2 | ON | 通信方式：RS-422/485 |
| 3 | ON | |
| 4 | OFF | SD(TXD) の出力モード：常に出力 |
| 5 | OFF | SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし |
| 6 | OFF | RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし |
| 7 | ON | SDA(TXA) と RDA(RXA) の短絡：する |
| 8 | ON | SDB(TXB) と RDB(RXB) の短絡：する |
| 9 | ON | RS(RTS) 自動制御モード：有効 |
| 10 | ON | |

2 接続機器の選択

表示器と接続する接続機器を選択します。



| 設定項目 | 設定内容 |
|--------------|---|
| メーカー | 接続する接続機器のメーカーを選択します。「(株)東芝」を選択します。 |
| シリーズ | 接続する接続機器の機種（シリーズ）と接続方法を選択します。「コンピュータリンク SIO」を選択します。 「コンピュータリンク SIO」で接続できる接続機器はシステム構成で確認してください。 ☞ システム構成（3 ページ） |
| システムエリアを使用する | 表示器のシステムデータエリアと接続機器のデバイス（メモリ）を同期させる場合にチェックします。同期させた場合、接続機器のラダープログラムで表示器の表示を切り替えたりウィンドウを表示させることができます。 参照：GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア（ダイレクトアクセス方式専用）」 この設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードでも設定できます。 参照：GP-Pro EX リファレンスマニュアル「5.14.6[システム設定ウィンドウ]の設定ガイド [本体設定]の設定ガイド システムエリア設定」 参照：保守/トラブル解決ガイド「2.14.1 表示器共通」 [本体設定]の設定ガイド システムエリア設定 |
| ポート | 接続機器と接続する表示器のポートを選択します。 |

3 通信設定例

(株) デジタルが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

3.1 設定例 1

GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

接続機器の設定

通信設定はラダーソフト（T-PDS for Windows）で行います。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 1 ラダーソフトを起動します。
- 2 [PLC] メニューから [オンライン / オフライン] を選択し、オンラインモードに移行します。
- 3 [PLC] メニューから [I/O 割付情報] - [一般 I/O 割付情報] を選択します。
- 4 [自動割付] をクリックし、スロットに実装されている入力モジュールを登録した後、[OK] をクリックします。
- 5 [PLC] メニューから [システム情報] を選択し、[コンピュータリンク設定] をクリックします。
- 6 [ステーション No.] に「1」と入力し、[接続パラメータ] をクリックします。
- 7 接続形態ダイアログで以下のように設定し、[OK] をクリックします。

| 項目名 | 設定 |
|---------|------|
| ボーレート | 9600 |
| パリティ | 奇数 |
| データ長 | 8 |
| ストップビット | 1 |

- 8 書き込み確認のメッセージが表示されるので [OK] をクリックします。
これで通信設定は完了です。

3.2 設定例 2

GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

接続機器の設定

通信設定はラダーソフト（T-PDS for Windows）で行います。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 1 ラダーソフトを起動します。
- 2 [PLC] メニューから [オンライン / オフライン] を選択し、オンラインモードに移行します。
- 3 [PLC] メニューから [I/O 割付情報] - [一般 I/O 割付情報] を選択します。
- 4 [自動割付] をクリックし、スロットに実装されている入力モジュールを登録した後、[OK] をクリックします。
- 5 [PLC] メニューから [システム情報] を選択し、[コンピュータリンク設定] をクリックします。
- 6 [ステーション No.] に「1」と入力し、[接続パラメータ] をクリックします。
- 7 接続形態ダイアログで以下のように設定し、[OK] をクリックします。

| 項目名 | 設定 |
|---------|------|
| ボーレート | 9600 |
| パリティ | 奇数 |
| データ長 | 8 |
| ストップビット | 1 |

- 8 書き込み確認のメッセージが表示されるので [OK] をクリックします。
これで通信設定は完了です。

3.3 設定例 3

GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

接続機器の設定

通信設定は基板上のディップスイッチおよびラダーソフト（T-PDS for Windows）で行います。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

ディップスイッチ（基板上）の設定

| SW | 設定 | 設定内容 |
|----|-----|--------|
| 01 | ON | RS232C |
| 02 | OFF | |

ラダーソフトの設定

- 1 ラダーソフトを起動します。
- 2 [PLC] メニューから [オンライン / オフライン] を選択し、オンラインモードに移行します。
- 3 [PLC] メニューから [I/O 割付情報] - [一般 I/O 割付情報] を選択します。
- 4 [自動割付] をクリックし、スロットに実装されている入力モジュールを登録した後、[OK] をクリックします。
- 5 [PLC] メニューから [システム情報] を選択し、[コンピュータリンク設定] をクリックします。
- 6 [ステーション No.] に「1」と入力し、[接続パラメータ] をクリックします。
- 7 接続形態ダイアログで以下のように設定し、[OK] をクリックします。

| 項目名 | 設定 |
|---------|------|
| ボーレート | 9600 |
| パリティ | 奇数 |
| データ長 | 8 |
| ストップビット | 1 |

- 8 書き込み確認のメッセージが表示されるので [OK] をクリックします。
これで通信設定は完了です。

3.4 設定例 4

GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

接続機器の設定

通信設定は基板上のディップスイッチおよびラダーソフト（T-PDS for Windows）で行います。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

ディップスイッチ（基板上）の設定

| SW | 設定 | 内容 |
|----|-----|-------|
| 01 | OFF | RS422 |
| 02 | OFF | |

ラダーソフトの設定

- 1 ラダーソフトを起動します。
- 2 [PLC] メニューから [オンライン / オフライン] を選択し、オンラインモードに移行します。
- 3 [PLC] メニューから [I/O 割付情報] - [一般 I/O 割付情報] を選択します。
- 4 [自動割付] をクリックし、スロットに実装されている入力モジュールを登録した後、[OK] をクリックします。
- 5 [PLC] メニューから [システム情報] を選択し、[コンピュータリンク設定] をクリックします。
- 6 [ステーション No.] に「1」と入力し、[接続パラメータ] をクリックします。
- 7 接続形態ダイアログで以下のように設定し、[OK] をクリックします。

| 項目名 | 設定 |
|---------|------|
| ボーレート | 9600 |
| パリティ | 奇数 |
| データ長 | 8 |
| ストップビット | 1 |

- 8 書き込み確認のメッセージが表示されるので [OK] をクリックします。
これで通信設定は完了です。

3.5 設定例 5

GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

接続機器1

概要 接続機器変更

メーカー (株)東芝 シリーズ コンピュータリンク SIO ポート COM1

文字列データモード 2 [変更](#)

通信設定

通信方式 RS232C RS422/485(2線式) RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長 7 8

パリティ なし 偶数 奇数

ストップビット 1 2

フロー制御 なし ER(DTR/CTS) XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 0 (ms)

RI / VCC RI VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 16台

| No. | 機器名 | 設定 |
|-----|------|-------------------------|
| 1 | PLC1 | シリーズ=V シリーズステーション No.=1 |

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ Tシリーズ Vシリーズ EXシリーズ

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

ステーション No. 1 [初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

接続機器の設定

通信設定はラダーソフト（V Series エンジニアリングツール 3）で行います。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 1 「V Series エンジニアリングツール 3（管理用）」のプロダクトマネージャを起動し、ユーザプロダクトパスを指定します。
- 2 [ログインセキュリティの設定] をクリックし、[ユーザ名] および [パスワード] を入力後、[OK] をクリックします。
- 3 ラダーソフトを起動し、「システム」フォルダ上で右クリックし、[新規作成] を選択します。
- 4 [システム名] を入力し、[OK] をクリックします。「システム」フォルダ内に、入力した名前のシステムが作成されます。
- 5 システム名をダブルクリックします。
- 6 作成された 3 つのフォルダ（「ライブラリ」「ネットワーク」「ステーション」）のうち、「ステーション」フォルダ上で右クリックし、[新規作成] を選択します。
- 7 ステーション名を入力し、ステーション機種名を選択した後、[OK] をクリックします。
- 8 「ステーション」フォルダ内に作成された「ユニット」フォルダ上で右クリックし、[新規作成] を選択します。
- 9 [ユニット No] に「0」と入力し、[ユニット機種名] から使用しているユニットベースの型式を選択します。
- 10 「ユニット」フォルダ下の「モジュール」フォルダ上で右クリックし、[新規作成] を選択します。
- 11 [スロット No] に「0」と入力し、[モジュール機種名] から使用しているモジュールの型式を選択した後、[OK] をクリックします。
- 12 CPU モジュール上で右クリックし、[モジュールパラメータ] を選択します。
- 13 モジュールパラメータダイアログで以下のように設定し、[更新] をクリックします。

| 項目名 | 設定 |
|--------------------|-------|
| RS485 ステーション No | 1 |
| RS485 伝送速度 (bit/s) | 9600 |
| RS485 パリティ指定 | 奇数 |
| RS485 データ長 | 8 ビット |
| RS485 ストップビット | 1 ビット |

- 14 [閉じる] をクリックし、モジュールパラメータダイアログを閉じます。
- 15 転送設定を行い、ラダーソフトで設定した通信設定を接続機器へ一括ダウンロードします。これで通信設定は完了です。

3.6 設定例 6

GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

接続機器の設定

通信設定は RAM-6624 のキースイッチ、ロータリスイッチおよびラダーソフト (EX-PDS/SDT) で行います。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

キースイッチの設定

| キースイッチ | 設定 | 内容 |
|---------|-----|----------------|
| PROGRAM | OFF | 読出し / 書換えともに可能 |
| DATA | OFF | |

ロータリスイッチの設定

| ロータリスイッチ | 設定 | 内容 |
|----------|----|---------|
| データプロテクト | 0 | プロテクトなし |

ラダーソフトの設定

- ラダーソフトを起動します。
- メニュー画面で、[F5 (ENVIRONMENTAL INFORMATION)] を選択します。
- ENVIRONMENTAL INFORMATION 画面で、[F1 (COMMUNICATION TARGET)] を選択します。
- EDIT モードで、「1. PC TYPE」を [Prev] キー、[Next] キーで画面下の項目に [EX2000] を表示させ、[F4 (EX2000 16K)] を選択します。
- カーソルを [COMMUNICATION METHOD] に合わせ、[F4 (CLOOP)] を選択します。
(画面左上に ERR が表示されている場合、[Shift] キー +[F1] を押し、[F8] で [CLEAR ERRRST] を選択します。その後、[Enter] キーを押して ERR 表示を解除します。)
- [F1 SETUP] を押すと、右上に「CONFIRM>ENT」と表示されるので、[Enter] キーを押します。
- 「COMPLETE」でエラー表示がないことを確認し、[Shift] キー +[F10] を 3 回繰り返し押し、元のメニュー画面に戻します。
- メニュー画面で、[F1 (SYSTEM AND CONTROL INFORMATION)] を選択します。
- SYSTEM AND CONTROL INFORMATION 画面で、[F1 (SYSTEM INFORMATION)] を選択します。
- SYSTEM INFORMATION 画面で、[F1 (EDIT)]、[F2 (NEXT)] の順に選択します。
- COMPUTER LINK 設定で以下のように設定します。

| 項目名 | 設定 |
|-------------|------------|
| STATION NO. | 01 |
| BAUD RATE | 9600 (bps) |
| PARITY | 1 |
| DATA LENGTH | 8 (bit) |
| STOP BIT | 1 (bit) |

- [F1 (PROG)] を選択すると、「CONFIRM>ENT」と表示されるので、[Enter] キーを押します。
- これで通信設定は完了です。
[Esc] キーを押すと、「CONFIRM>ENT」と表示されます。[Enter] キーを押すと、メニュー画面に戻ります。

4 設定項目

表示器の通信設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードで設定します。
各項目の設定は接続機器の設定と一致させる必要があります。

 通信設定例 (8 ページ)

4.1 GP-Pro EX での設定項目

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。



接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)東芝 シリーズ コンピュータリンク SIO ポート COM1

文字列データモード 2 [変更](#)

通信設定

通信方式 RS232C RS422/485(2線式) RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長 7 8

パリティ なし 偶数 奇数

ストップビット 1 2

フロー制御 なし ER(DTR/CTS) XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウエイト 0 (ms)

RI / VCC RI VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 16台 

| No. | 機器名 | 設定 |
|-----|------|------------------------|
| 1 | PLC1 | シリーズ=Tシリーズステーション No.=1 |

| 設定項目 | 設定内容 |
|---------|--|
| 通信方式 | 接続機器と通信する通信方式を選択します。 |
| 通信速度 | 接続機器と表示器間の通信速度を選択します。 |
| データ長 | データ長を選択します。 |
| パリティ | パリティチェックの方法を選択します。 |
| ストップビット | ストップビット長を選択します。 |
| フロー制御 | 送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御の方式を選択します。 |
| タイムアウト | 表示器が接続機器からの応答を待つ時間 (s) を「1 ~ 127」で入力します。 |

次のページに続きます。

| 設定項目 | 設定内容 |
|--------|--|
| リトライ | 接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0 ~ 255」で入力します。 |
| 送信ウェイト | 表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms) を「0 ~ 255」で入力します。 |
| RI/VCC | 通信方式で RS232C を選択した場合に 9 番ピンの RI/VCC を切り替えます。IPC と接続する場合は、IPC の切替スイッチで RI/5V を切り替える必要があります。詳細は IPC のマニュアルを参照してください。 |

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。



| 設定項目 | 設定内容 |
|------------|------------------------------|
| シリーズ | 接続機器のシリーズを選択します。 |
| ステーション No. | 接続機器の号機 No. を「1 ~ 32」で入力します。 |

4.2 オフラインモードでの設定

MEMO

- ・ オフラインモードへの入り方や操作方法は保守 / トラブル解決ガイドを参照してください。

参照 : 保守 / トラブル解決ガイド「2.2 オフラインモードについて」

通信設定

設定画面を表示するには、オフラインモードの[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチします。

| 通信設定 | 機器設定 | オプション | | |
|-------------------------------|---|-------|--|------------------------|
| コンピュータリンク SIO [COM1] Page 1/1 | | | | |
| 通信方式 | RS422/485(4線式) | | | |
| 通信速度 | 9600 | | | |
| データ長 | <input type="radio"/> 7 <input checked="" type="radio"/> 8 | | | |
| パリティ | <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> 偶数 <input checked="" type="radio"/> 奇数 | | | |
| ストップビット | <input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 | | | |
| フロー制御 | なし | | | |
| タイムアウト(s) | 3 | | | |
| リトライ | 2 | | | |
| 送信ウェイト(ms) | 0 | | | |
| 終了 | | 戻る | | 2007/03/09 21:16:42 |

| 設定項目 | 設定内容 |
|---------|--|
| 通信方式 | 接続機器と通信する通信方式を選択します。 重要 通信設定を行う場合、[通信方式]は表示器のシリアルインターフェイスの仕様を確認し、正しく設定してください。 シリアルインターフェイスが対応していない通信方式を選択した場合の動作は保証できません。 シリアルインターフェイスの仕様については表示器のマニュアルを参照してください。 |
| 通信速度 | 接続機器と表示器間の通信速度を選択します。 |
| データ長 | データ長を選択します。 |
| パリティ | パリティチェックの方法を選択します。 |
| ストップビット | ストップビット長を選択します。 |
| フロー制御 | 送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御の方式を選択します。 |

| 設定項目 | 設定内容 |
|--------|---|
| タイムアウト | 表示器が接続機器からの応答を待つ時間 (s) を「1 ~ 127」で入力します。 |
| リトライ | 接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0 ~ 255」で入力します。 |
| 送信ウェイト | 表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms) を「0 ~ 255」で入力します。 |

機器設定

設定画面を表示するには、[周辺機器設定] から [接続機器設定] をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[機器設定] をタッチします。

| 通信設定 | 機器設定 | オプション | | |
|---------------|--------|--------|----------|------------------------|
| コンピュータリンク SIO | | [COM1] | Page 1/1 | |
| 接続機器名 | PLC1 ▼ | | | |
| シリーズ | T シリーズ | | | |
| ステーション No. | 1 ▼ ▲ | | | |
| | 終了 | | 戻る | 2007/03/09 21:16:45 |

| 設定項目 | 設定内容 |
|------------|---|
| 接続機器名 | 設定する接続機器を選択します。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の名称です。(初期値 [PLC1]) |
| ステーション No. | 接続機器のステーション No. を「1 ~ 32」で入力します。 |

オプション

設定画面を表示するには、[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[オプション]をタッチします。

| 通信設定 | 機器設定 | オプション | | |
|---|------|--------|----------|------------------------|
| コンピュータリンク SIO | | [COM1] | Page 1/1 | |
| RI / VCC <input checked="" type="radio"/> RI <input type="radio"/> VCC RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。 | | | | |
| | 終了 | | 戻る | 2007/03/09 21:16:55 |

| 設定項目 | 設定内容 |
|--------|--|
| RI/VCC | 通信方式でRS232Cを選択した場合に9番ピンのRI/VCCを切り替えます。IPCと接続する場合は、IPCの切替スイッチでRI/5Vを切り替える必要があります。詳細はIPCのマニュアルを参照してください。 |


結線図 3

| 表示器 (接続ポート) | ケーブル | | 備考 |
|--|------|---|--------------------|
| GP ¹ (COM1) AGP-3302B (COM2) IPC ² | A | (株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル | ケーブル長： 1000m 以内 |
| | B | 自作ケーブル | |
| GP ³ (COM2) | C | (株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル | |
| | D | (株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル | |


- 1 AGP-3302B 除く全 GP 機種
- 2 RS422/485(4 線式) で通信できる COM ポートのみ使用できます。
 IPC の COM ポートについて (5 ページ)
- 3 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP 機種

A. (株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (CA3-ADPCOM-01) (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) および自作ケーブルを使用する場合

- 1:1 接続の場合

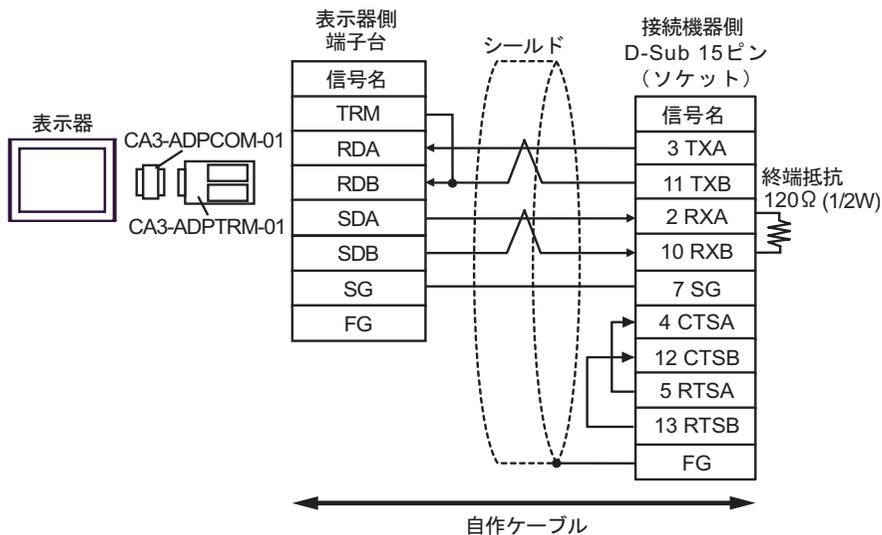

• 1:n 接続の場合

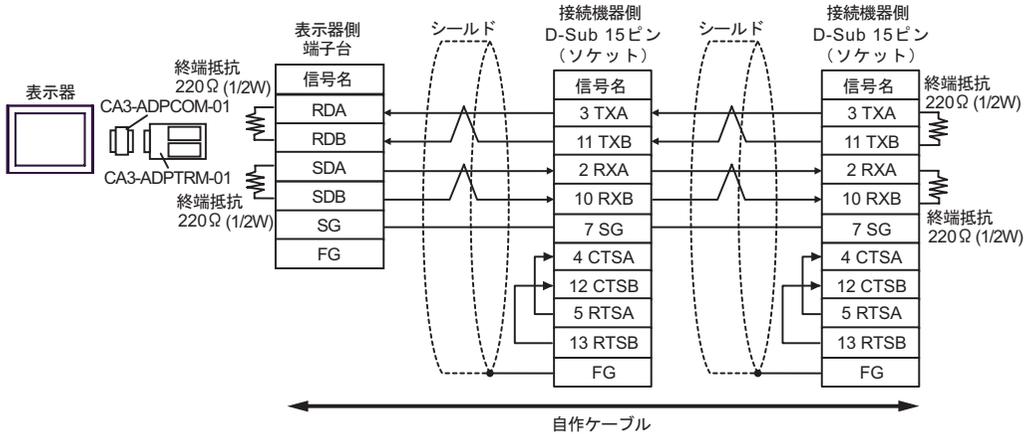


MEMO


- 使用する表示器が IPC の場合、IPC のディップスイッチ 5、6 を ON することで 220 の終端抵抗を挿入することができます。

B. 自作ケーブルを使用する場合

• 1:1 接続の場合

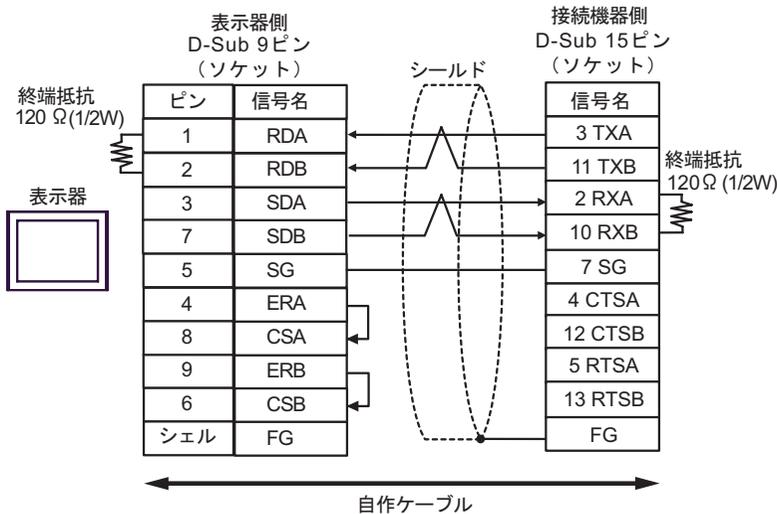

• 1 : n 接続の場合

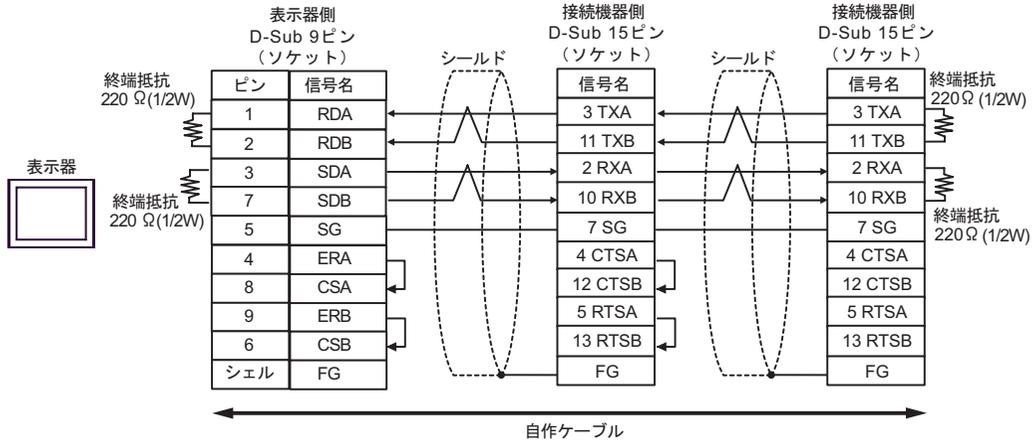


MEMO


- 接続ケーブルとして日立電線製 CO-SPEV-SB(A)3P*0.5 を推奨します。
- 使用する表示器が IPC の場合、IPC のディップスイッチ 5、6 を ON することで 220 Ω の終端抵抗を挿入することができます。

C. (株) デジタル製オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01)、(株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) および自作ケーブルを使用する場合

• 1 : 1 接続の場合

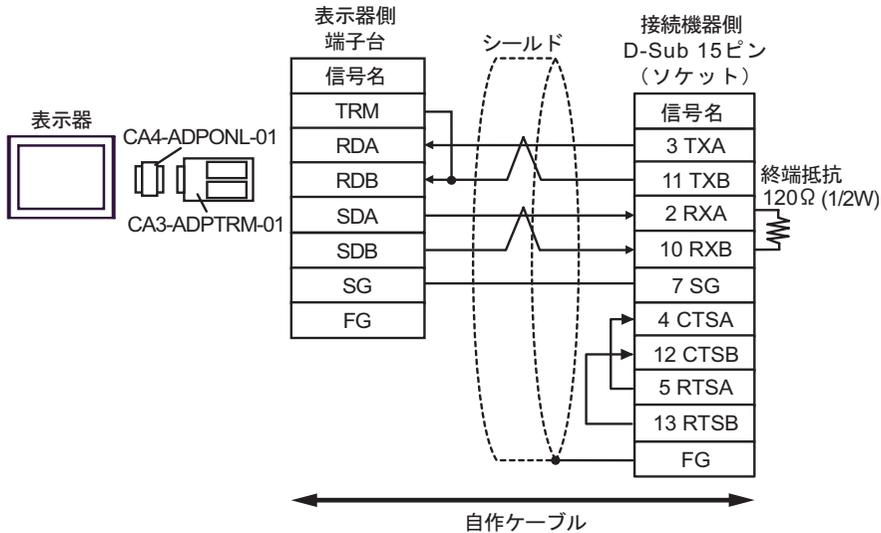


• 1:n 接続の場合

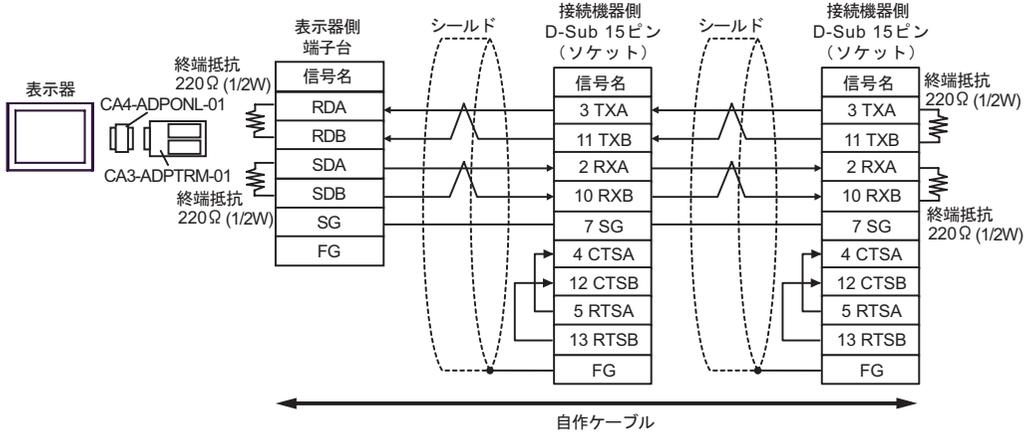


D. (株) デジタル製オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) および自作ケーブルを使用する場合

• 1:1 接続の場合

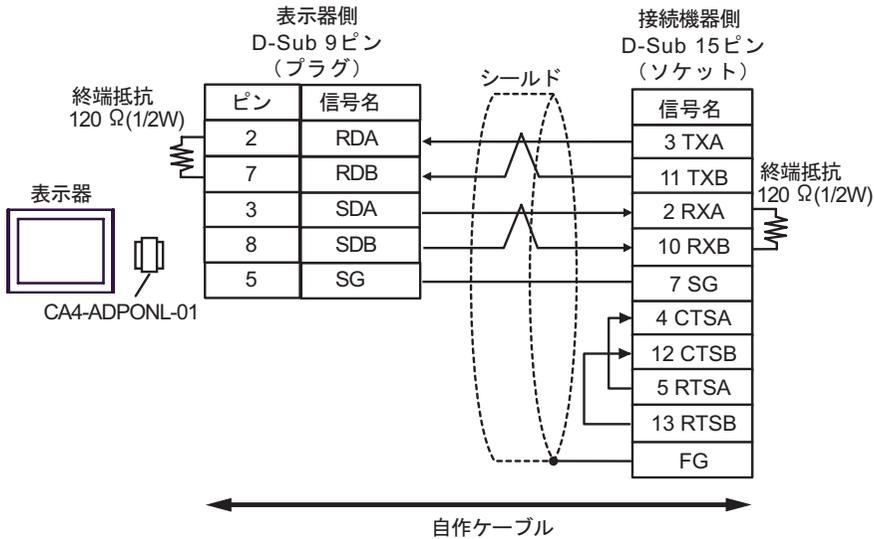

• 1:n 接続の場合

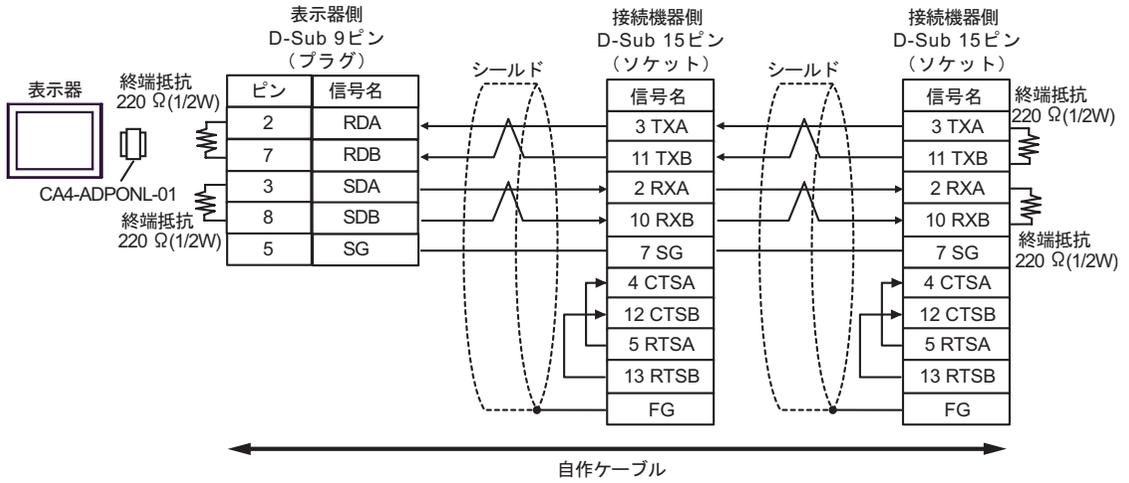

MEMO

- 接続ケーブルとして日立電線製 CO-SPEV-SB(A)3P*0.5 を推奨します。

結線図 4

| 表示器 (接続ポート) | ケーブル | | 備考 |
|--|------|---|--------------------|
| GP ¹ (COM1) AGP-3302B (COM2) IPC ² | A | (株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル | ケーブル長： 1000m 以内 |
| | B | 自作ケーブル | |
| | C | (株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製 RS422 ケーブル CA3-CBL422-01 | |
| GP ³ (COM2) | D | (株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル | |
| | E | (株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル | |
| | F | (株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製 RS422 ケーブル CA3-CBL422-01 | |


1 AGP-3302B 除く全 GP 機種

2 RS422/485(4 線式) で通信できる COM ポートのみ使用できます。
☞ IPC の COM ポートについて (5 ページ)


3 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP 機種

A. (株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (CA3-ADPCOM-01) (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) および自作ケーブルを使用する場合

- 1 : 1 接続の場合

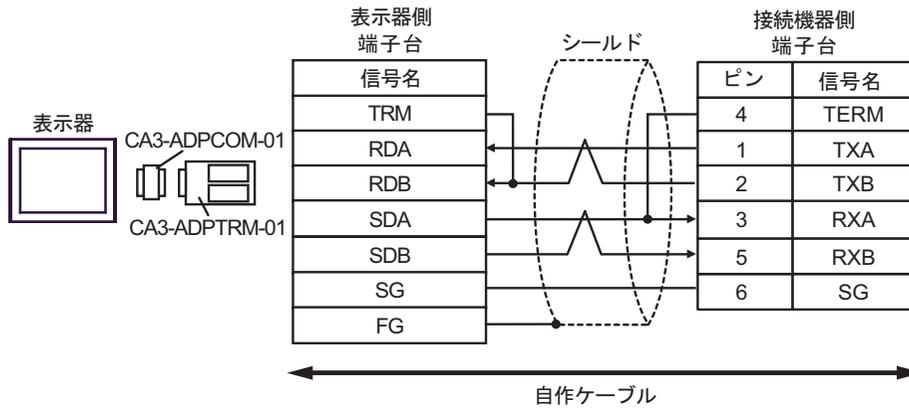

- 1 : n 接続の場合

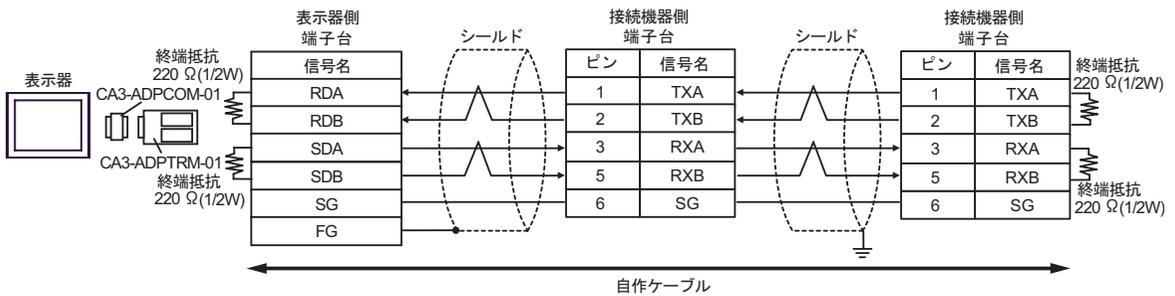


MEMO


- 使用する表示器が IPC の場合、IPC のディップスイッチ 5、6 を ON することで 220 Ω の終端抵抗を挿入することができます。

B. 自作ケーブルを使用する場合

- 1 : 1 接続の場合

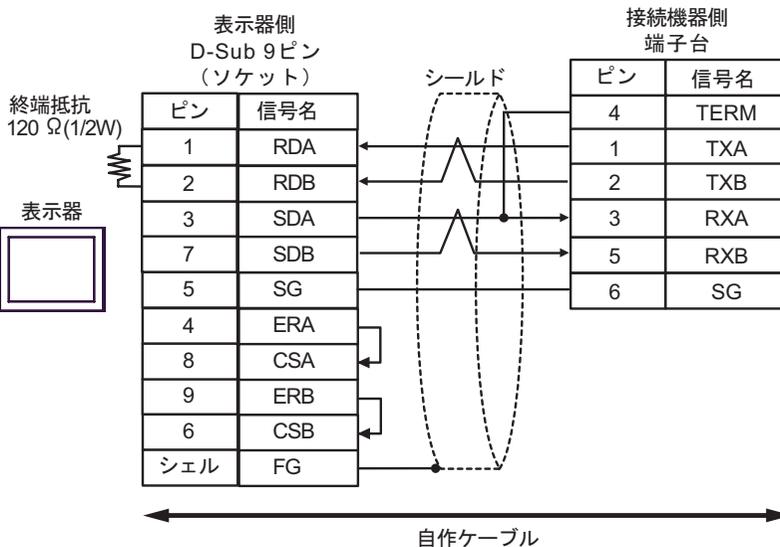


• 1:n 接続の場合

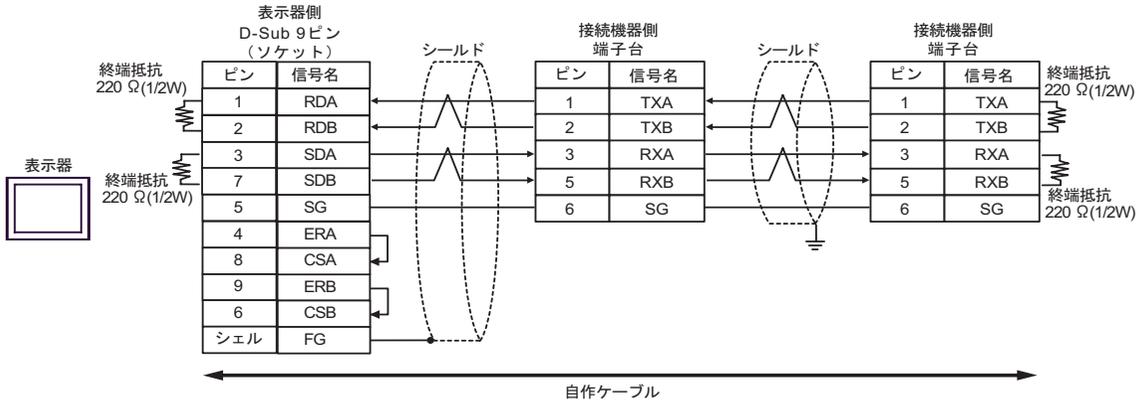

MEMO

- 接続ケーブルとして日立電線製 CO-SPEV-SB(A)3P*0.5 を推奨します。
- 使用する表示器が IPC の場合、IPC のディップスイッチ 5、6 を ON することで 220 の終端抵抗を挿入することができます。

C. (株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (CA3-ADPCOM-01) および (株) デジタル製 RS422 ケーブル (CA3-CBL422-01) を使用する場合

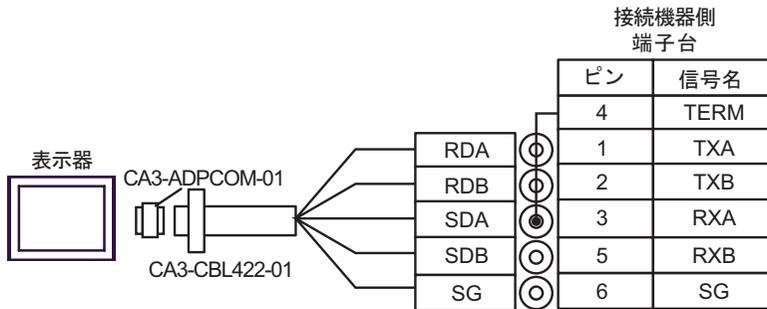


MEMO


- CA3-CBL422-01 ケーブルを用いる場合、FG には何も接続しないでください。
- コネクタの形状が異なるため EX シリーズでのみ使用できます。

D. (株) デジタル製オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01)、(株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) および自作ケーブルを使用する場合

- 1 : 1 接続の場合

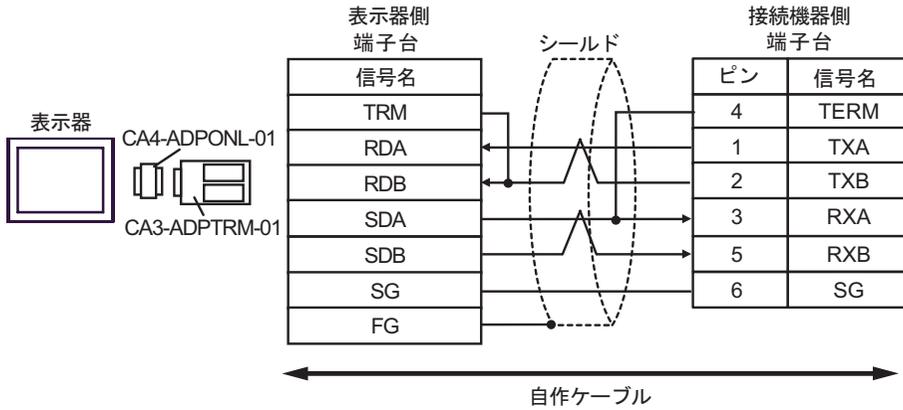


- 1 : n 接続の場合

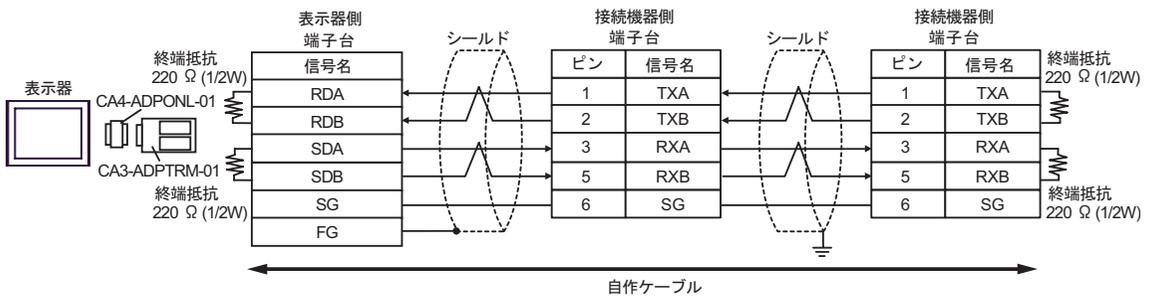


E. 自作ケーブルを使用する場合

- 1 : 1 接続の場合

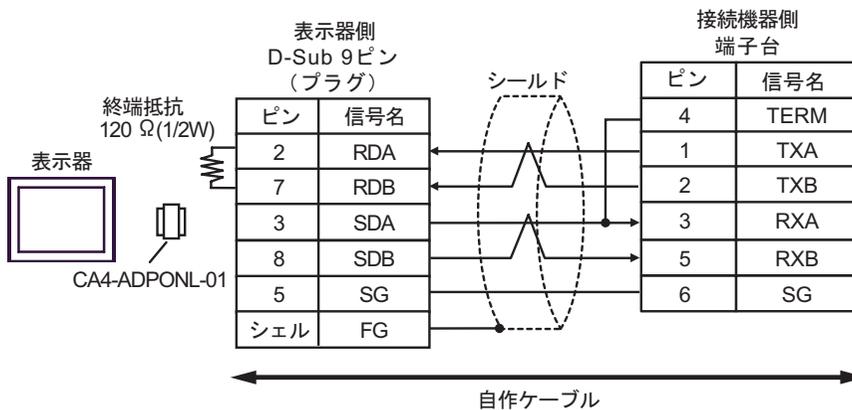


• 1:n 接続の場合

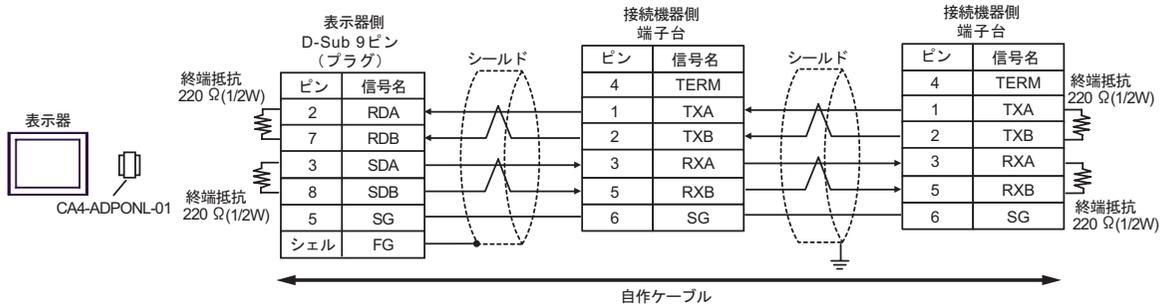

MEMO

- 接続ケーブルとして日立電線製 CO-SPEV-SB(A)3P*0.5 を推奨します。

F.(株) デジタル製オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) および (株) デジタル製 RS422 ケーブル (CA3-CBL422-01) を使用する場合

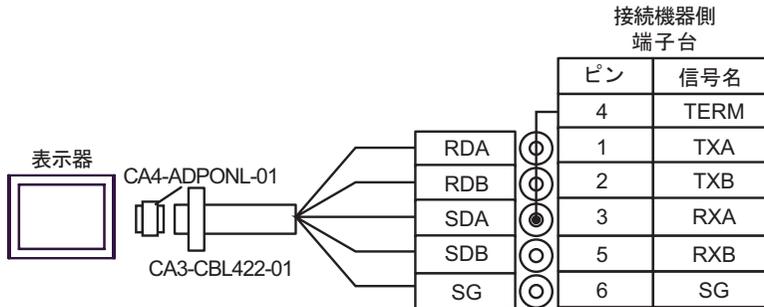

MEMO

- CA3-CBL422-01 ケーブルを用いる場合、FG には何も接続しないでください。
- コネクタの形状が異なるため EX シリーズでのみ使用できます。


6 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。使用できるデバイスの種類、範囲は CPU によって異なる場合があります。ご使用になられる前に、各 CPU のマニュアルでご確認ください。

6.1 T シリーズ

T2E

 はシステムデータエリアに指定できます。

| デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bit | 備考 | |
|------------|---------------|---|--|----|---|
| 入力 | X00000-X0063F | XW0000-XW0063 |  | | |
| 出力 | Y00000-Y0063F | YW0000-YW0063 | | | |
| 補助リレー | R00000-R0127F | RW0000-RW0127 | | | |
| 特殊リレー | S00000-S0255F | SW0000-SW0255 | | | |
| タイマレジスタ | - | T0000-T0255 | | | |
| タイマデバイス | T.0000-T.0255 | - | | | 1 |
| カウンタレジスタ | - | C0000-C0255 | | | |
| カウンタデバイス | C.0000-C.0255 | - | | | 1 |
| リンクリレー | L00000-L0255F | LW0000-LW0255 | | | |
| リンクレジスタリレー | Z00000-Z0511F | - | | | |
| データレジスタ | - |  D00000-D04095 | | |  |
| リンクレジスタ | - | W00000-W01023 | | |  |
| ファイルレジスタ | - | F00000-F01023 | | |  |

1 書き込み不可

MEMO

- システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。


参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用)」

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

 「表記のルール」

T2N

 はシステムデータエリアに指定できます。

| デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bit | 備考 |
|------------|---------------|---|--|---|
| 入力 | X00000-X0127F | XW0000-XW0127 |  | |
| 出力 | Y00000-Y0127F | YW0000-YW0127 | | |
| 補助リレー | R00000-R0255F | RW0000-RW0255 | | |
| 特殊リレー | S00000-S0255F | SW0000-SW0255 | | |
| リンクリレー | L00000-L0255F | LW0000-LW0255 | | |
| タイマレジスタ | - | T0000-T0511 | | |
| タイマデバイス | T.0000-T.0511 | - | | 1 |
| カウンタレジスタ | - | C0000-C0511 | | |
| カウンタデバイス | C.0000-C.0511 | - | | 1 |
| リンクレジスタリレー | Z00000-Z0999F | - | | |
| データレジスタ | - |  D00000-D08191 | |  |
| リンクレジスタ | - | W00000-W02047 | |  |
| ファイルレジスタ | - | F00000-F01023 | |  |

1 書き込み不可

 MEMO

- システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。
参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用)」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
 「表記のルール」

T3

 はシステムデータエリアに指定できます。

| デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bit | 備考 |
|------------|---------------|----------------------|------------|---|
| 入力 | X00000-X0255F | XW0000-XW0255 | L/H | |
| 出力 | Y00000-Y0255F | YW0000-YW0255 | | |
| 補助リレー | R00000-R0511F | RW0000-RW0511 | | |
| 特殊リレー | S00000-S0255F | SW0000-SW0255 | | |
| リンクリレー | L00000-L0255F | LW0000-LW0255 | | |
| タイマレジスタ | - | T0000-T0511 | | |
| タイマデバイス | T.0000-T.0511 | - | | 1 |
| カウンタレジスタ | - | C0000-C0511 | | |
| カウンタデバイス | C.0000-C.0511 | - | | 1 |
| リンクレジスタリレー | Z00000-Z0511F | - | | |
| データレジスタ | - | D00000-D08191 | |  |
| リンクレジスタ | - | W00000-W01023 | |  |
| ファイルレジスタ | - | F00000-F08191 | |  |


1 書き込み不可

MEMO

- システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。
参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用)」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
 「表記のルール」

T3H/S2T/S2E

 はシステムデータエリアに指定できます。

| デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bit | 備考 |
|------------|---------------|---|--|---|
| 入力 | X00000-X0511F | XW0000-XW0511 |  | |
| 出力 | Y00000-Y0511F | YW0000-YW0511 | | |
| 補助リレー | R00000-R0999F | RW0000-RW0999 | | |
| 特殊リレー | S00000-S0255F | SW0000-SW0255 | | |
| リンクリレー | L00000-L0255F | LW0000-LW0255 | | |
| タイマレジスタ | - | T0000-T0999 | | |
| タイマデバイス | T.0000-T.0999 | - | | 1 |
| カウンタレジスタ | - | C0000-C0511 | | |
| カウンタデバイス | C.0000-C.0511 | - | | 1 |
| リンクレジスタリレー | Z00000-Z0999F | - | | |
| データレジスタ | - |  D00000-D08191 | |  |
| リンクレジスタ | - | W00000-W02047 | |  |
| ファイルレジスタ | - | F00000-F32767 | |  |

1 書き込み不可

MEMO

- システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。
参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用)」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
 「表記のルール」

6.2 V シリーズ

Model2000(S2PU22/S2PU32/S2PU72/S2PU82)

 はシステムデータエリアに指定できます。

| デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bit | 備考 |
|---------|-----------------|---|--|--|
| I 変数 | IX00000-IX3071F | IW0000-IW3071 |  | |
| O 変数 | QX00000-QX3071F | QW0000-QW3071 | | |
| システム | S00000-S0511F | SW0000-SW0511 | | |
| データ | - |  DW0000-DW4095 | |  ¹ |
| データ | R00000-R4095F | RW0000-RW4095 | | 1 |
| ユーザレジスタ | - | F00000-F32767 | |  |

1 R、RW デバイスと D デバイスは同じ領域です。表示器よりビット書込みする場合は R デバイスを指定してください。

MEMO

- 上記デバイス以外に、ローカル変数、コントローラグローバル変数、ステーショングローバル変数が存在しますが、表示器ではアクセスできません。
 - システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。
- 参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用)」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
 「表記のルール」

Model3000(S3PU21)

 はシステムデータエリアに指定できます。

| デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bit | 備考 |
|---------|-----------------|---|--|--|
| I 変数 | IX00000-IX3071F | IW0000-IW3071 |  | |
| O 変数 | QX00000-QX3071F | QW0000-QW3071 | | |
| システム | S00000-S0511F | SW0000-SW0511 | | |
| データ | - |  DW0000-DW4095 | |  ¹ |
| データ | R00000-R4095F | RW0000-RW4095 | | 1 |
| ユーザレジスタ | - | F00000-F32767 | |  |

1 R、RW デバイスと D デバイスは同じ領域です。表示器よりビット書込みする場合は R デバイスを指定してください。

MEMO


- 上記デバイス以外に、ローカル変数、コントローラグローバル変数、ステーショングローバル変数が存在しますが、表示器ではアクセスできません。
- システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用)」

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
 「表記のルール」

Model3000(S3PU45)

 はシステムデータエリアに指定できます。

| デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bit | 備考 |
|---------|-----------------|---|--|--|
| I 変数 | IX00000-IX5119F | IW0000-IW5119 |  | |
| O 変数 | QX00000-QX5119F | QW0000-QW5119 | | |
| システム | S00000-S0511F | SW0000-SW0511 | | |
| データ | - |  DW0000-DW4095 | |  ¹ |
| データ | R00000-R4095F | RW0000-RW4095 | | 1 |
| ユーザレジスタ | - | F00000-F32767 | |  |

1 R、RW デバイスと D デバイスは同じ領域です。表示器よりビット書込みする場合は R デバイスを指定してください。

MEMO

- 上記デバイス以外に、ローカル変数、コントローラグローバル変数、ステーショングローバル変数が存在しますが、表示器ではアクセスできません。
 - システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。
- 参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用)」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
 「表記のルール」

Model3000(S3PU55/S3PU65)

 はシステムデータエリアに指定できます。

| デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bit | 備考 |
|---------|-----------------|---|--|--|
| I 変数 | IX00000-IX8191F | IW0000-IW8191 |  | |
| O 変数 | QX00000-QX8191F | QW0000-QW8191 | | |
| システム | S00000-S0511F | SW0000-SW0511 | | |
| データ | - |  DW0000-DW4095 | |  ¹ |
| データ | R00000-R4095F | RW0000-RW4095 | | 1 |
| ユーザレジスタ | - | F00000-F32767 | |  |

1 R、RW デバイスと D デバイスは同じ領域です。表示器よりビット書込みする場合は R デバイスを指定してください。

MEMO

- 上記デバイス以外に、ローカル変数、コントローラグローバル変数、ステーショングローバル変数が存在しますが、表示器ではアクセスできません。
- システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。


参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用)」

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
 「表記のルール」

6.3 EX シリーズ

EX2000

 はシステムデータエリアに指定できます。

| デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bit | 備考 |
|----------|---------------|---|--------|---|
| 外部入力 | X00000-X0499F | XW0000-XW0499 | H/L | |
| 外部出力 | Y00000-Y0499F | YW0000-YW0499 | | |
| 補助リレー | R00000-R0999F | RW0000-RW0999 | | |
| リンクリレー | Z00000-Z0999F | ZW0000-ZW1999 | | |
| タイマデバイス | T.0000-T.0499 | - | | 1 |
| カウンタデバイス | C.0000-C.0499 | - | | 1 |
| データレジスタ | - |  D00000-D16383 | |  |
| タイマレジスタ | - | T00000-T00499 | L/H | |
| カウンタレジスタ | - | C00000-C00499 | | |

1 書き込み不可

MEMO

- システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。
参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用)」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
 「表記のルール」

7 デバイスコードとアドレスコード

デバイスコードとアドレスコードはデータ表示器などのアドレスタイプで「デバイスタイプ&アドレス」を設定している場合に使用します。

7.1 Tシリーズ

T2E

| デバイス | デバイス名 | デバイスコード (HEX) | アドレスコード |
|------------|-------|------------------|---------|
| 入力レジスタ | XW | 0080 | ワードアドレス |
| 入力デバイス | X | | ワードアドレス |
| 出力レジスタ | YW | 0081 | ワードアドレス |
| 出力デバイス | Y | | ワードアドレス |
| 補助レジスタ | RW | 0084 | ワードアドレス |
| 補助リレー | R | | ワードアドレス |
| 特殊レジスタ | SW | 0085 | ワードアドレス |
| 特殊リレー | S | | ワードアドレス |
| タイマレジスタ | T | 0060 | ワードアドレス |
| カウンタレジスタ | C | 0061 | ワードアドレス |
| データレジスタ | D | 0000 | ワードアドレス |
| リンクレジスタ | W | 0001 | ワードアドレス |
| リンクリレーレジスタ | LW | 0086 | ワードアドレス |
| リンクリレーデバイス | L | | ワードアドレス |
| ファイルレジスタ | F | 0002 | ワードアドレス |

T2N

| デバイス | デバイス名 | デバイスコード (HEX) | アドレスコード |
|------------|-------|------------------|---------|
| 入力レジスタ | XW | 0080 | ワードアドレス |
| 入力デバイス | X | | ワードアドレス |
| 出力レジスタ | YW | 0081 | ワードアドレス |
| 出力デバイス | Y | | ワードアドレス |
| 補助レジスタ | RW | 0084 | ワードアドレス |
| 補助リレー | R | | ワードアドレス |
| 特殊レジスタ | SW | 0085 | ワードアドレス |
| 特殊リレー | S | | ワードアドレス |
| タイマレジスタ | T | 0060 | ワードアドレス |
| カウンタレジスタ | C | 0061 | ワードアドレス |
| データレジスタ | D | 0000 | ワードアドレス |
| リンクレジスタ | W | 0001 | ワードアドレス |
| リンクリレーレジスタ | LW | 0086 | ワードアドレス |
| リンクリレーデバイス | L | | ワードアドレス |
| ファイルレジスタ | F | 0002 | ワードアドレス |

T3

| デバイス | デバイス名 | デバイスコード (HEX) | アドレスコード |
|------------|-------|------------------|---------|
| 入力レジスタ | XW | 0080 | ワードアドレス |
| 入力デバイス | X | | ワードアドレス |
| 出力レジスタ | YW | 0081 | ワードアドレス |
| 出力デバイス | Y | | ワードアドレス |
| 補助レジスタ | RW | 0084 | ワードアドレス |
| 補助リレー | R | | ワードアドレス |
| 特殊レジスタ | SW | 0085 | ワードアドレス |
| 特殊リレー | S | | ワードアドレス |
| タイマレジスタ | T | 0060 | ワードアドレス |
| カウンタレジスタ | C | 0061 | ワードアドレス |
| データレジスタ | D | 0000 | ワードアドレス |
| リンクレジスタ | W | 0001 | ワードアドレス |
| リンクリレーレジスタ | LW | 0086 | ワードアドレス |
| リンクリレーデバイス | L | | ワードアドレス |
| ファイルレジスタ | F | 0002 | ワードアドレス |

T3H/S2TS2E

| デバイス | デバイス名 | デバイスコード (HEX) | アドレスコード |
|------------|-------|------------------|---------|
| 入力レジスタ | XW | 0080 | ワードアドレス |
| 入力デバイス | X | | ワードアドレス |
| 出力レジスタ | YW | 0081 | ワードアドレス |
| 出力デバイス | Y | | ワードアドレス |
| 補助レジスタ | RW | 0084 | ワードアドレス |
| 補助リレー | R | | ワードアドレス |
| 特殊レジスタ | SW | 0085 | ワードアドレス |
| 特殊リレー | S | | ワードアドレス |
| タイマレジスタ | T | 0060 | ワードアドレス |
| カウンタレジスタ | C | 0061 | ワードアドレス |
| データレジスタ | D | 0000 | ワードアドレス |
| リンクレジスタ | W | 0001 | ワードアドレス |
| リンクリレーレジスタ | LW | 0086 | ワードアドレス |
| リンクリレーデバイス | L | | ワードアドレス |
| ファイルレジスタ | F | 0002 | ワードアドレス |

7.2 V シリーズ

Model2000(S2PU82)

| デバイス | デバイス名 | デバイスコード (HEX) | アドレスコード |
|----------|-------|------------------|---------|
| I 変数レジスタ | IW | 0080 | ワードアドレス |
| I 変数デバイス | IX | | ワードアドレス |
| O 変数レジスタ | QW | 0081 | ワードアドレス |
| O 変数デバイス | QX | | ワードアドレス |
| システムレジスタ | SW | 0085 | ワードアドレス |
| システムデバイス | S | | ワードアドレス |
| データレジスタ | DW | 0000 | ワードアドレス |
| ユーザレジスタ | F | 0002 | ワードアドレス |
| データレジスタ | RW | 0084 | ワードアドレス |
| データデバイス | R | | ワードアドレス |

Model2000(S2PU22/S2PU32/S2PU72)

| デバイス | デバイス名 | デバイスコード (HEX) | アドレスコード |
|----------|-------|------------------|---------|
| I 変数レジスタ | IW | 0080 | ワードアドレス |
| I 変数デバイス | IX | | ワードアドレス |
| O 変数レジスタ | QW | 0081 | ワードアドレス |
| O 変数デバイス | QX | | ワードアドレス |
| システムレジスタ | SW | 0085 | ワードアドレス |
| システムデバイス | S | | ワードアドレス |
| データ | DW | 0000 | ワードアドレス |
| データレジスタ | RW | 0084 | ワードアドレス |
| データデバイス | R | | ワードアドレス |

Model3000(S3PU45)

| デバイス | デバイス名 | デバイスコード (HEX) | アドレスコード |
|----------|-------|------------------|---------|
| I変数レジスタ | IW | 0080 | ワードアドレス |
| I変数デバイス | IX | | ワードアドレス |
| O変数レジスタ | QW | 0081 | ワードアドレス |
| O変数デバイス | QX | | ワードアドレス |
| システムレジスタ | SW | 0085 | ワードアドレス |
| システムデバイス | S | | ワードアドレス |
| データレジスタ | DW | 0000 | ワードアドレス |
| ユーザレジスタ | F | 0002 | ワードアドレス |
| データレジスタ | RW | 0084 | ワードアドレス |
| データデバイス | R | | ワードアドレス |

Model3000(S3PU55/S3PU65)

| デバイス | デバイス名 | デバイスコード (HEX) | アドレスコード |
|----------|-------|------------------|---------|
| I変数レジスタ | IW | 0080 | ワードアドレス |
| I変数デバイス | IX | | ワードアドレス |
| O変数レジスタ | QW | 0081 | ワードアドレス |
| O変数デバイス | QX | | ワードアドレス |
| システムレジスタ | SW | 0085 | ワードアドレス |
| システムデバイス | S | | ワードアドレス |
| データレジスタ | DW | 0000 | ワードアドレス |
| ユーザレジスタ | F | 0002 | ワードアドレス |
| データレジスタ | RW | 0084 | ワードアドレス |
| データデバイス | R | | ワードアドレス |

7.3 EX シリーズ

| デバイス | デバイス名 | デバイスコード (HEX) | アドレスコード |
|------------|-------|------------------|---------|
| 入力レジスタ | XW | 0080 | ワードアドレス |
| 入力デバイス | X | | ワードアドレス |
| 出力レジスタ | YW | 0081 | ワードアドレス |
| 出力デバイス | Y | | ワードアドレス |
| 補助レジスタ | RW | 0084 | ワードアドレス |
| 補助リレー | R | | ワードアドレス |
| タイマレジスタ | T | 0060 | ワードアドレス |
| カウンタレジスタ | C | 0061 | ワードアドレス |
| データレジスタ | D | 0000 | ワードアドレス |
| リンクリレーレジスタ | ZW | 0086 | ワードアドレス |
| リンクリレーデバイス | Z | | ワードアドレス |

8 エラーメッセージ

エラーメッセージは表示器の画面上に「番号:機器名:エラーメッセージ(エラー発生箇所)」のように表示されます。それぞれの内容は以下のとおりです。

| 項目 | 内容 |
|----------|--|
| 番号 | エラー番号 |
| 機器名 | エラーが発生した接続機器の名称。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の名称です。(初期値 [PLC1]) |
| エラーメッセージ | 発生したエラーに関するメッセージを表示します。 |
| エラー発生箇所 | <p>エラーが発生した接続機器の IP アドレスやデバイスアドレス、接続機器から受信したエラーコードを表示します。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> IP アドレスは「IP アドレス (10 進数): MAC アドレス (16 進数)」のように表示されます。 デバイスアドレスは「アドレス: デバイスアドレス」のように表示されます。 受信エラーコードは「10 進数 [16 進数]」のように表示されます。 |

エラーメッセージの表示例

「RHAA035:PLC1: 書込み要求でエラー応答を受信しました (受信エラーコード: 1[01H])」

MEMO

- 受信したエラーコードの詳細は、接続機器のマニュアルを参照してください。
- ドライバ共通のエラーメッセージについては「保守/トラブル解決ガイド」の「エラーが表示されたら(エラーコード一覧)」を参照してください。

接続機器特有のエラーコード

接続機器特有のエラーコードは、以下のようになります。

| エラーコード | 説明 |
|----------|--|
| 115(73H) | レジスタ No/ サイズエラー。T シリーズ、V シリーズで範囲外のアドレスにアクセスした場合に発生します。 |
| 9(9H) | レジスタ No/ サイズエラー。EX シリーズで範囲外のアドレスにアクセスした場合に発生します。 |
| 2(2H) | 伝送フォーマットエラー。存在しないデバイスにアクセスした場合に発生します。 |